UGGO - technické údaje

stav k 12/2025

ČELNÝ POHĽAD - štandardné osadenie ohniska

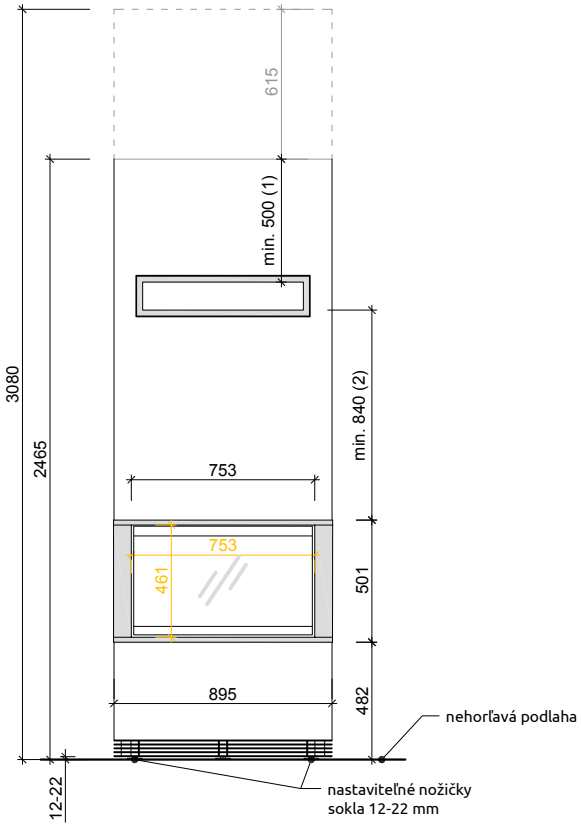

ČELNÝ POHĽAD - vyššie osadenie ohniska

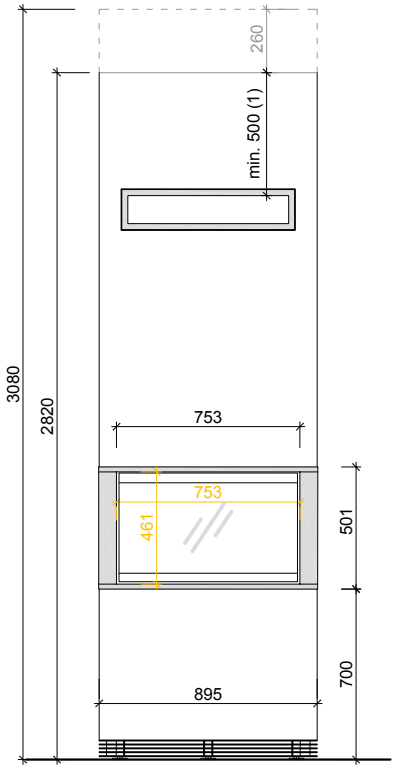

BOČNÝ POHĽAD

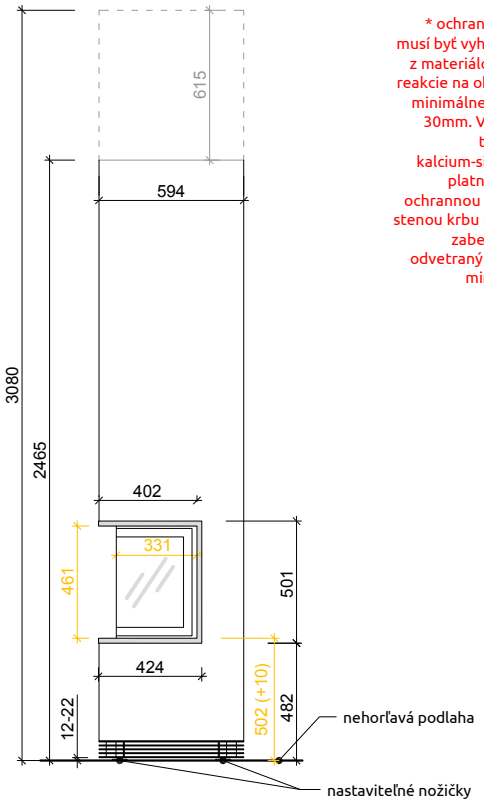

* ochranná clona musí byť vyhotovená z materiálov triedy reakcie na oheň A1 v minimálnej hrúbke 30mm. Vhodným typom sú kalcium-silikátové platne. Medzi ochrannou clonou a stenou krbu musí byť zabezpečený odvetraný priestor min. 50mm

PÔDORYS - umiestnenie pri horľavej stene

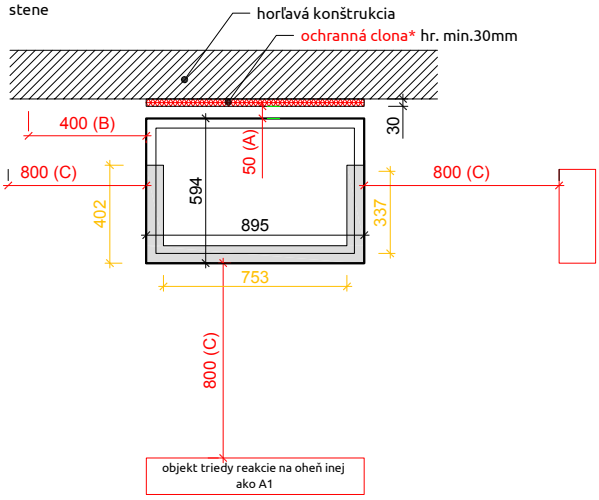

PÔDORYS - umiestnenie pri nehorľavej nenosnej priečke. Min. odstup 0 mm.

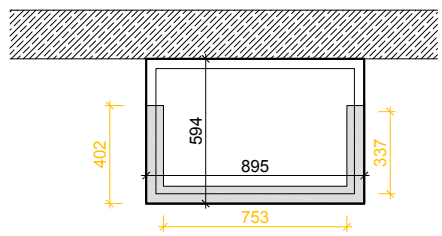

UGGO - technický popis

(1) Vrchná hrana mriežky pre výduch teplého vzduchu musí byť vzdialená od stropu miestnosti alebo horľavej konštrukcie minimálne 500 mm. Podľa toho je potrebné zvoliť správne zoskupenie platní a zohľadniť aj výšku ohniska vzhľadom na celkovú výšku stropu miestnosti. (2) Rozmer medzi vrchnou výduchovou mriežkou a vrchnou hranou rámu dvierok nesmie byť menší ako 840 mm. (A) Min. odstup zadnej steny telesa krbu od ochrannej clony na povrchu horľavej konštrukcie je 50 mm (odvetrávaná medzera). (B) Min. odstup bočnej steny telesa krbu od horľavej konštrukcie, ktorá však žiadnou svojou časťou nepresahuje úroveň najbližšieho presklenia dvierok krbovej vložky je 400 mm, v opačnom prípade platí vzdialenosť C a teda 800 mm. (C) Min. vzdialenosť od objektov v priestore od presklenia krbovej vložky je 800 mm. Priemery napojení: Dymovod ø 200 mm / prívod vzduchu ø 125 mm / Celková váha stavby: ~500 kg (bez vnútornej akumulačnej masy)